


מספיקות

1.	מסמך 4031 PWF	שלמות 147 דקות
		בידוד 147 דקות
2.	מסמך 4024 PWF	שלמות 117 דקות
		בידוד 101 דקות
3.	מסמך 2022/4 PWF	שלמות 147 דקות
		בידוד 147 דקות
4.	מסמך 2022/3 PWF	שלמות 147 דקות
		בידוד 147 דקות
5.	מסמך 2022/2 PWF	שלמות 147 דקות
		בידוד 147 דקות
6.	מסמך 4243 PWF	שלמות 147 דקות
		בידוד 147 דקות

מפרט התקנה לזחמומי אש בהתאם לת"י 931 חלק 2

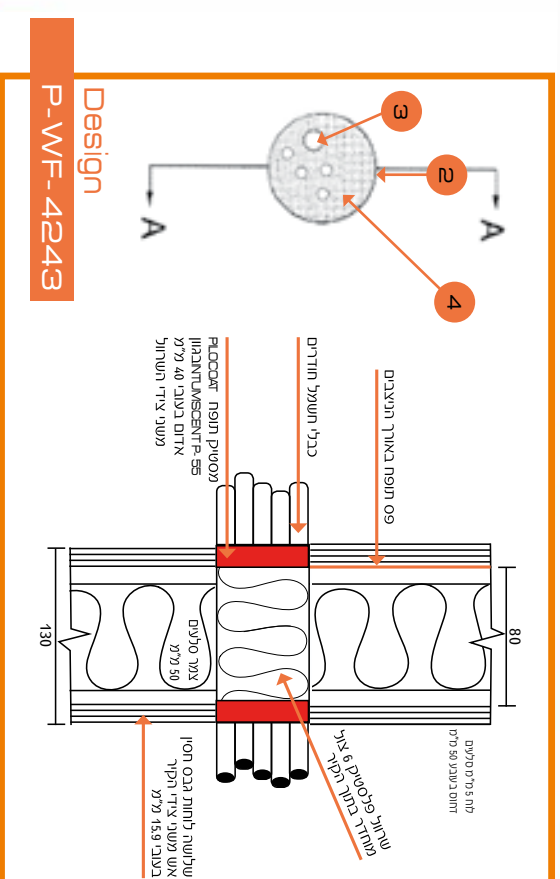

1. מכלול קיר גבס עמיד אש המורכב משלושה לוחות גבס חסין אש משני צידי הקיר אשר מוכנס צימר סלעים דחוס ביניהם 150 ק"ג/מ"ר לפי תקן 931.
2. אלמנט המורכב משרול פלסטיק 6 צול החודר דרך המכלול המסומן לעמידות אש.
3. 1 כבל Ø 22 מ"מ אלומיניום ו-4 כבלים Ø 11 מ"מ נחושת
4. הכבלים בקוטר צמה כ-3 אול
5. מערכת חסימת אש המורכבת ממסטיק תופת P-WF-4243.

מסמך 4243 PWF
 תאריך: 03.09.2022
 חתום: [Signature]
 2

לפילוש אש כל הפתרונות ל - חסימת אש

מסטיק תופח PILOCOAT INTUMSCENT P-55



לפרטים נוספים בקרו באתר החברה בכתובת www.pilo-esh.co.il או במשרדנו בטלפון 03.9222113